



Textilní zkušební ústav

Václavská 6, 658 41 Brno, Česká republika

Zkušební laboratoř

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH


CIIZ 12/ 0679

ZADAVATEL:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Prosecká 811/76a
190 00 Praha 9

VZOREK:
(dle údajů zadavatele)

Polyuretanová pěna FOAM – LOK™ FL 500

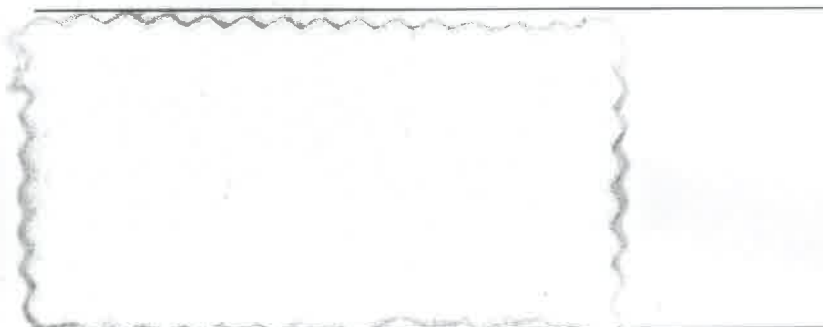

PŘEDMĚT ZKOUŠENÍ:

Hodnocení působení mikroorganismů

**PODMÍNKY POUŽITÍ
PROTOKOLU:**

Protokol obsahuje výsledky zkoušek, které se vztahují jen k předloženému vzorku. Odběr vzorku proveden zadavatelem. Protokol nesmí být reprodukován jinak než celý. K reprodukování části protokolu si musí zákazník vyžádat souhlas zkušebny, která protokol vystavila.

PROTOKOL VYSTAVIL:
PŘEKontroloval:
POČET STRAN:

Mgr. H. Polášková *Polášková*
I. Tichá *Tichá*
2

**DATUM PŘIJETÍ
ZAKÁZKY:**
5.10.2012

**DATUM PROVEDENÍ
ZKOUŠEK:**
10.10. – 7.11.2012

**DATUM VYSTAVENÍ
PROTOKOLU:**
8.11.2012



☎ +420 543 426 720
☎ +420 543 426 742
🌐 <http://www.tzu.cz>
✉ chz@tzu.cz



Textilní zkušební ústav

Protokol číslo: CHZ 12 / 0679
strana: 2

METODIKA ZKOUŠEK:

Zkouška byla provedena dle CUAP 12.01/21 – Stanovení odolnosti proti plísním – příloha B. Vyhodnocení bylo provedeno dle EN ISO 846 (Plasty – Hodnocení působení mikroorganismů), tab. 4.

Podmínky zkoušky:

- teplota v inkubátoru: (23±1) °C
- doba ponechání vzorků v inkubátoru: 4 týdny

Výsledek: vizuální hodnocení růstu plísní na povrchu vzorku

VÝSLEDKY ZKOUŠEK:

| vzorek | měřicí jednotka | intenzita růstu | hodnocení |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------|--|
| Polyuretanová pěna FOAM – LOK™ FL 500 | vizuální hodnocení | 0 | pod mikroskopem není patrný žádný růst |

Ing. Elen Klašková
vedoucí chemické zkušebny

